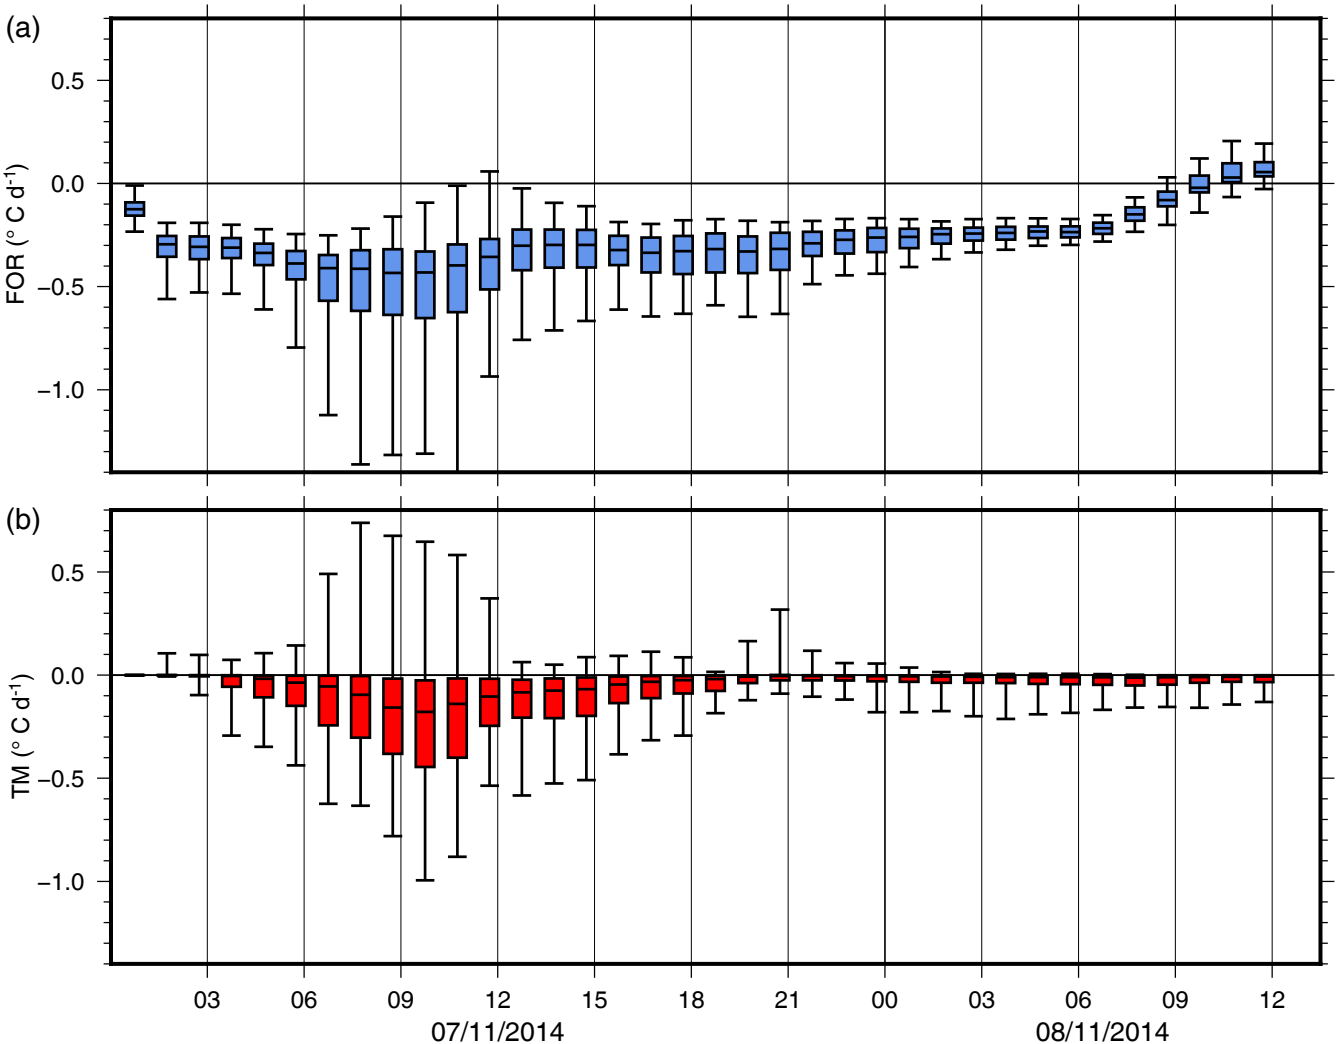
(a)
FOR (° C d-1)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
(b)
TM (° C d-1)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
03
06
09
12
15
18
21
00
03
06
09
12
07/11/2014
08/11/2014