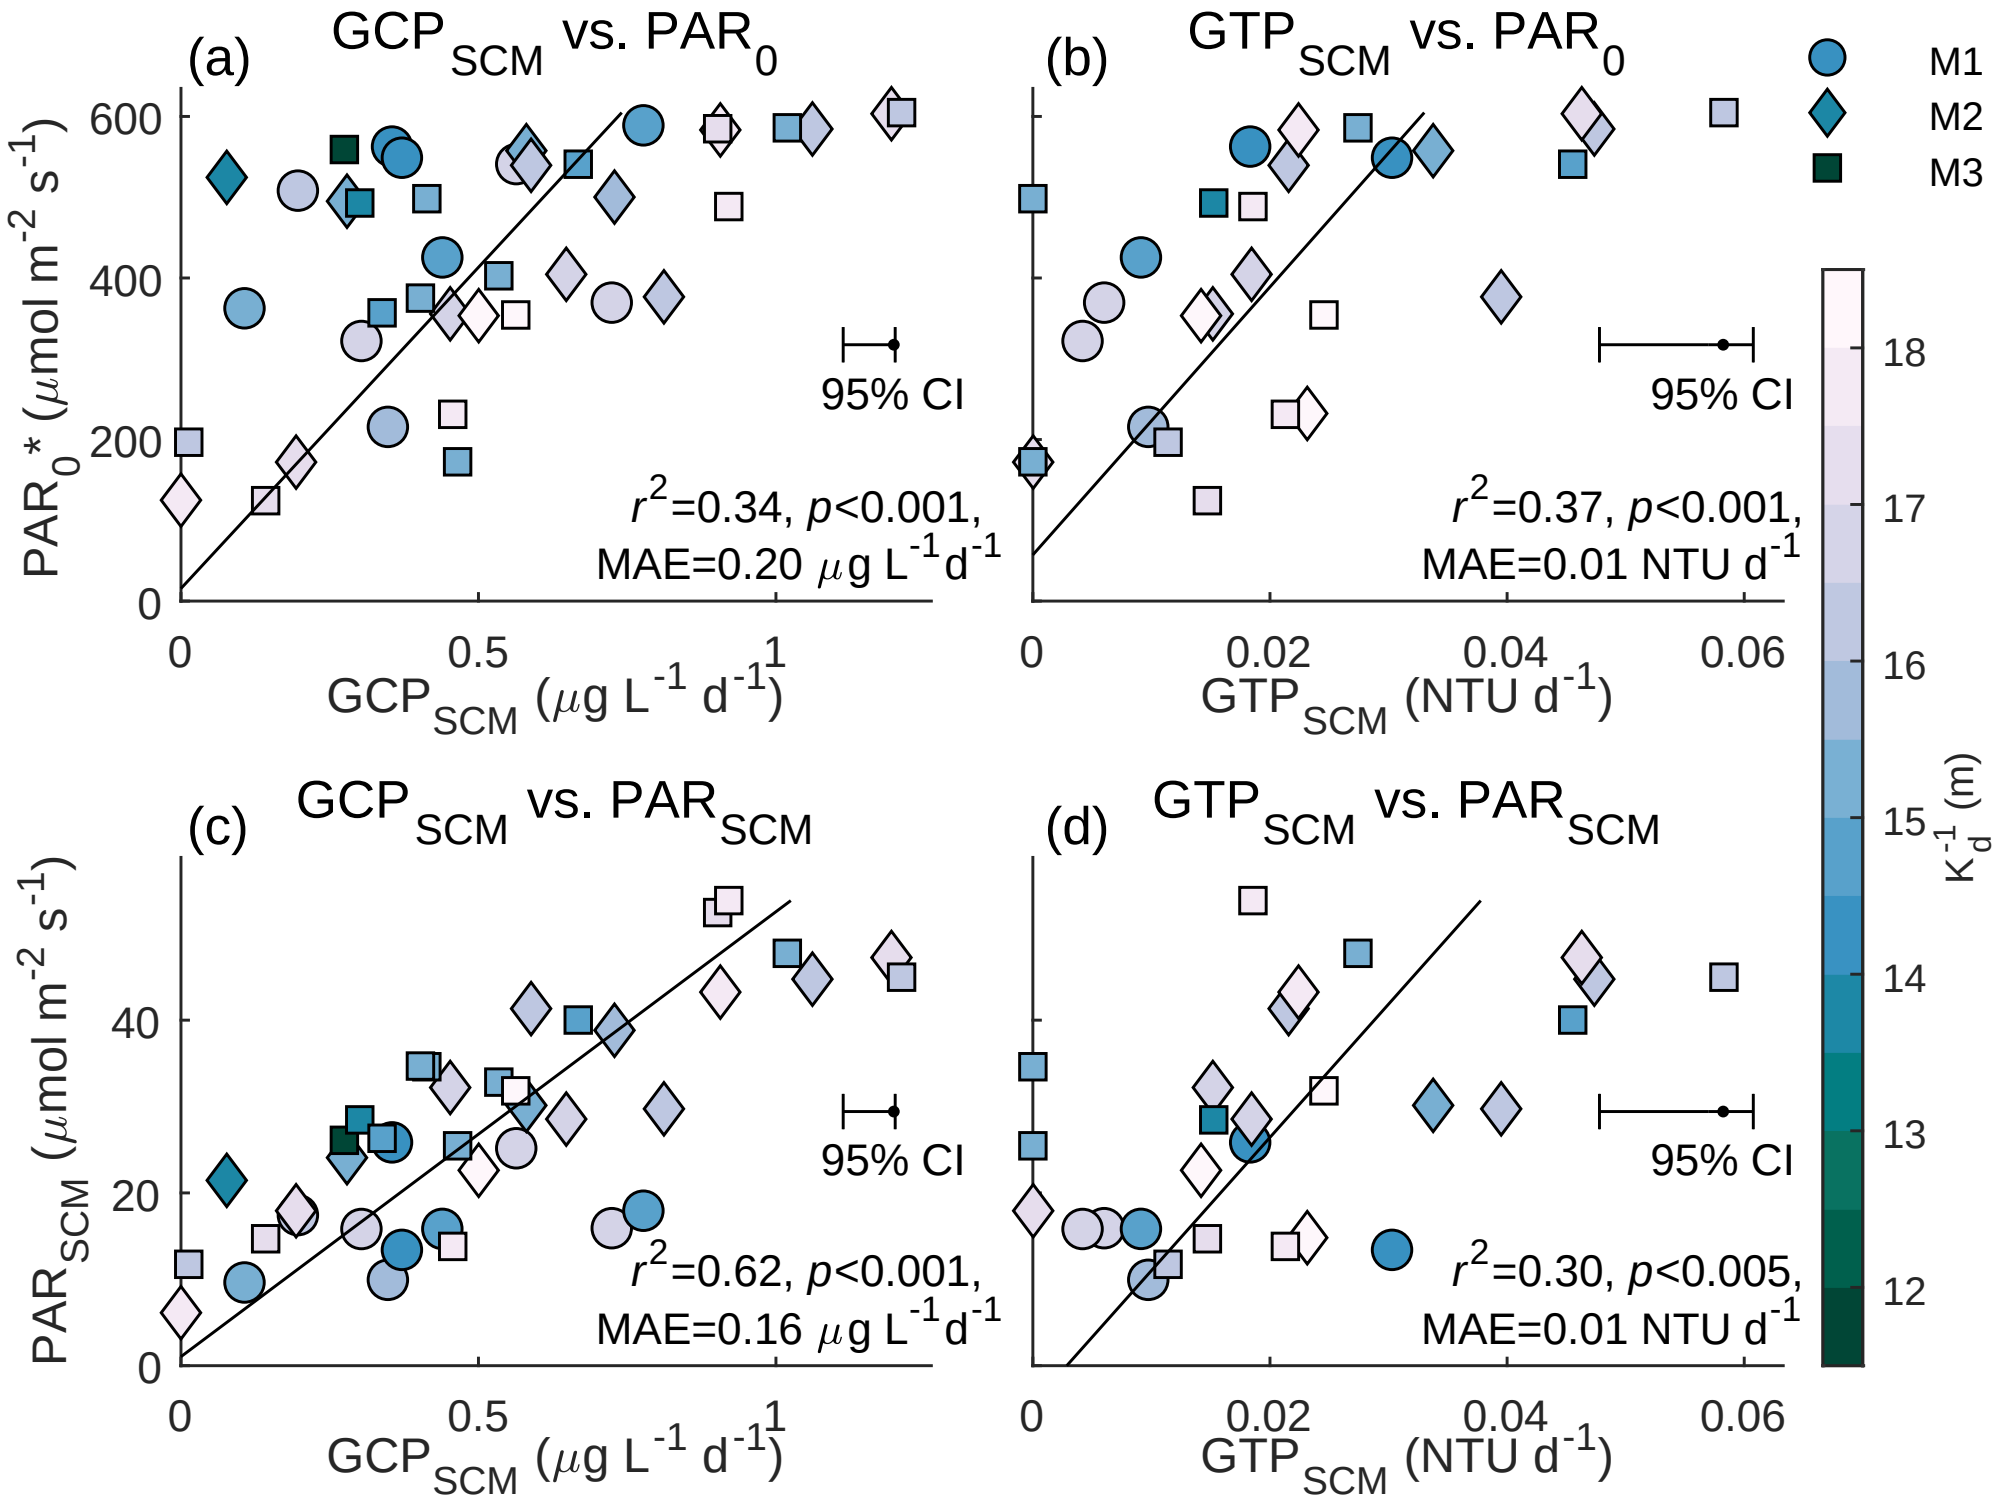
(a)
GCP SCM vs. PAR 0
PAR 0 * (μmol m-2 s-1)
GCP SCM (μg L-1 d-1)
95% CI
r2=0.34, p<0.001,
MAE=0.20 μg L-1d-1
(b)
GTP SCM vs. PAR 0
GTP SCM (NTU d-1)
95% CI
r2=0.37, p<0.001,
MAE=0.01 NTU d-1
M1
M2
M3
(c)
GCP SCM vs. PAR SCM
PAR SCM (μmol m-2 s-1)
GCP SCM (μg L-1 d-1)
95% CI
r2=0.62, p<0.001,
MAE=0.16 μg L-1d-1
(d)
GTP SCM vs. PAR SCM
GTP SCM (NTU d-1)
95% CI
r2=0.30, p<0.005,
MAE=0.01 NTU d-1
K-1 d (m)